项目

委托

检测

报告

1. 报告无

2. 报告涂

3. 对本检

公司提出，逾

4. 由委托

对样品来源负

5. 未经本

报告复印件应

6. 除客户

录档案保存期

7. 除客户

的样品均不再

8. 本报告

速

一. 任务来

受江西 保 科技有
艾 限 公司季
色东方 再生 环境监
我公司依据国 关 4 日对
人员于 2023 3

二. 检测方案

检测点位

检测类别

有组织废气 炉 废气排放

注：以上 检测方案为客 提

三. 检测分析方法、依据

3.1 参比方法

检测类别 项目

有组织废气 硫 固 氮 固 碳 固 氯 环 氯 固 量 污 含 物 累 度 度 度

3.2

检测分
统
称
统
仪
析仪
析仪
仪
速
度
度
碳
氢

四、 及控

源烟

染

下：

目

项

CEMS

CEMS

态

物

MS

果

六、检测结

气排放口在线比对检测结果：

		参比方法检测结果				CEMS检测结果					
检测日期	检测点位	检测时间	烟气流量（标干）（m³/h）	颗粒物浓度（mg/m³）	氮氧化物浓度（mg/m³）	二氧化硫浓度（mg/m³）	烟气流量（标干）（m³/h）	颗粒物浓度（mg/m³）	氮氧化物浓度（mg/m³）	二氧化硫浓度（mg/m³）	氧含量（%）	烟气温度（℃）
2023.3.14	气排放口	12:45~13:14	3.8	142	14.3	22.5	0.8	142.8	14.2	22.2		
2023.3.14	焚烧炉废气排放口	11:15~11:19	98	264	7.4	<3	58.9	105.3	260.1	7.2	0.2	63.3
		11:55~11:59	18	273	9.3	<3	40.5	20.9	270.5	9.3	0.5	38.3
		12:38~12:42	29	261	9.8	<3	43.3	33.9	257.7	9.6	0.7	42.0
		13:18~13:22	30	242	9.8	<3	49.8	34.6	259.4	9.5	0.5	48.6
		14:00~14:04	26	278	9.7	<3	58.8	32.3	273.6	9.4	0.5	60.9
		均值	40	266	9.0	<3	49.3	46.9	266.3	8.9	0.5	49.5

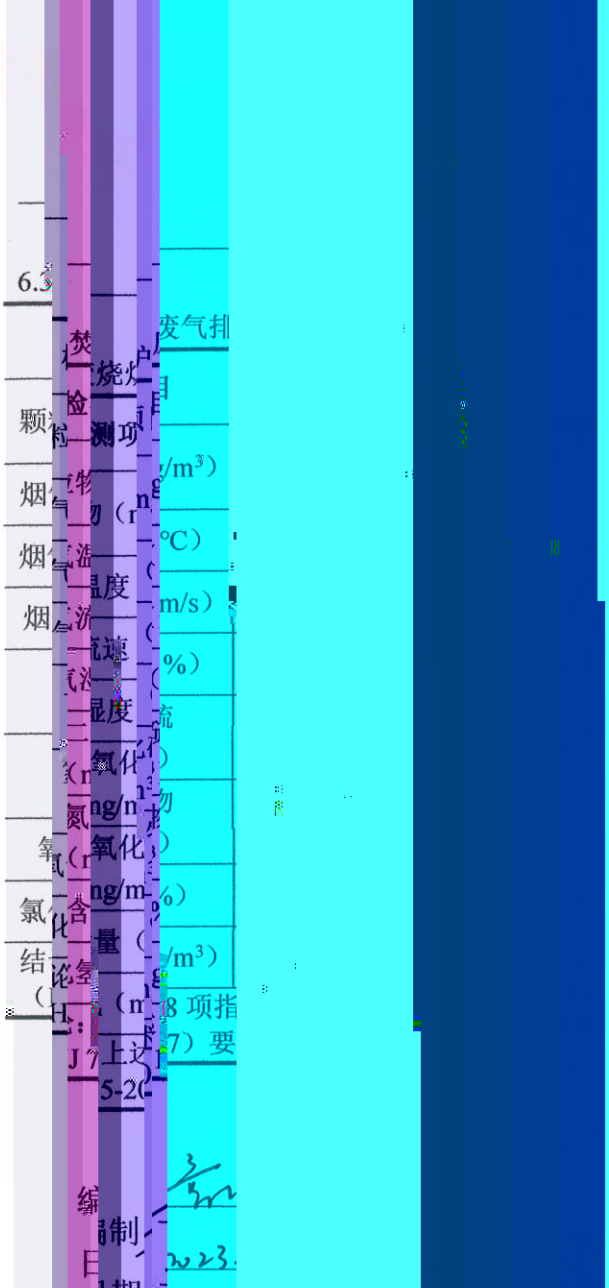

附件 质量控制措施

附表

设备名称及型号	校准项目	标准值 (mg/m³)
大流量烟尘（气）测试仪（JHJ-C-C-Y-0200-03）	SO_2	50
	NO	200
	CO	200
	NO_2	99.5

注：示值误差的技术要求：±5.0%

表 2

样品类型	检测项目
有组织废气	氯化氢（mg/m³）

表 3

样品类型	检测项目
有组织废气	氯化氢（mg/L）

表 4

样品类型	检测项目
有组织废气	氯化氢

附图 现场检测照片