报告日期：2023 年 12 月 26 日

江西省贝源检测技术有限公司

（盖章）

[redacted]

[redacted]

[redacted]

地表水	南侧蓄家垄水库	DS202312087002	pH、氨氮、汞、镉、砷、铅、总铬	每天检测1次
固体废物	炉渣	GF202312158101	热灼减率	每月1天，每天检测1次
	飞灰固化物	GF202312158102	含水率、浸出液（汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒）	
有组织废气	焚烧炉废气处理后排放口	FQ202312158101	二噁英及其化合物	检测1次，每天检测1次，

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
固体废物	锌	火焰原子吸收分光光度法（GB/T 15555.7-1995）	原子吸收分光光度计 AFS-8530(JX-BY(c)-05)	0.06mg/L
	铜	火焰原子吸收分光光度法（GB/T 15555.2-1995）	原子吸收分光光度计 AFS-8530(JX-BY(c)-05)	2.5μg/L
	镉	固体废物 金属元素的测定	电感耦合等离子体发射光谱仪	1.2μg/L
	镍	固体废物 金属元素的测定	电感耦合等离子体发射光谱仪	3.0μg/L
废气	总悬浮颗粒物	《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2003 年）第五篇第三章七（二）	原子荧光光度计 AFS-8530(JX-BY(c)-04)	0.003μg/m³

江西省贝源检测技术有限公司
Jiangxi Bytest Testing Technology Co., Ltd.
Tel:0793-8698708 Web:www.jx-bytest.com

汞		AFS-8530/JX-BY(a)-24	
总铬		0.11μg/L	
砷	水质 65 种元素的测定		

分析人员		分析时间	2023.12.08-2023.12.21

五、执行标准

表4 检测项目参考标准

			《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889-2008
固体废物	炉渣	热灼减率	《生活垃圾焚烧污染控制标准》
废气	焚烧炉废气（处理后）	汞、镉、铊、锑、砷、铅、铬、	《生活垃圾焚烧污染控制标准》

六、检测结果

表 5 地表水检测结果

项目类别	地表水	检测类型	自送检	客户抽采样
采样时间	2023.12.08~2023.12.09			
样品描述	均为微黄、无气味、无浮油油膜及漂浮物。			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]，mg/L	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
总铬，mg/L	3.4×10^{-1}	3.6×10^{-4}		

[illegible]

本页完

钙，mg/L	/	2.28×10^{-3}	0.1
其[illegible]，%	3.96	/	5

[illegible]

排放口名称	检测项目	检测频次	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
处理后排放口	铬、钴、铜、锰、镍	均值	140.7	10.58	14.1	6.6

检 测 结 果

检测项目	检测频次	烟气量 m^3/h	实测浓度 mg/m^3	折算浓度 mg/m^3	排放速率 kg/h	标准限值 mg/m^3	采样点位
汞		89970	1.26×10^{-4}	8.75×10^{-5}	1.1×10^{-5}	0.05	
镉		93992	9.72×10^{-5}	6.75×10^{-5}	9.1×10^{-6}	/	
铊		93992	9.04×10^{-6}	6.28×10^{-6}	8.5×10^{-7}	/	
钾		93992	0.0103	7.15×10^{-3}	9.7×10^{-4}	/	
铜		93992	[illegible]	4.44×10^{-3}	6.0×10^{-4}	/	
锑		93992	1.47×10^{-4}	1.02×10^{-4}	1.4×10^{-5}	/	
铅		93992	[illegible]	3.17×10^{-3}	4.3×10^{-4}	/	
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍		93992	0.0319	0.0221	3.0×10^{-3}	1.0	

备注：1、焚烧炉基准含氧量为11%；2、“/”表示检测结果低于方法检出限；3、“#”表示场[illegible]

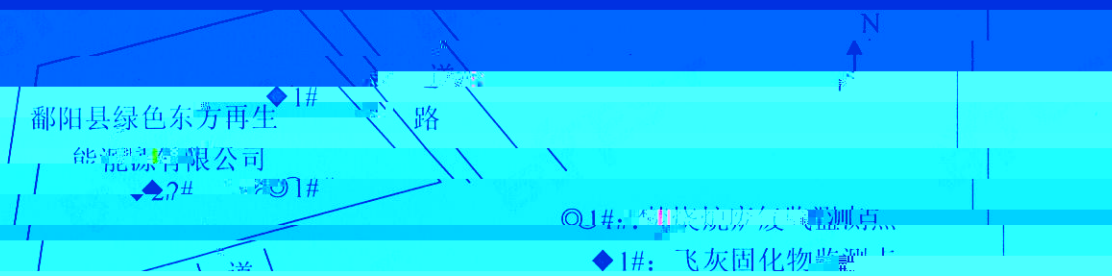

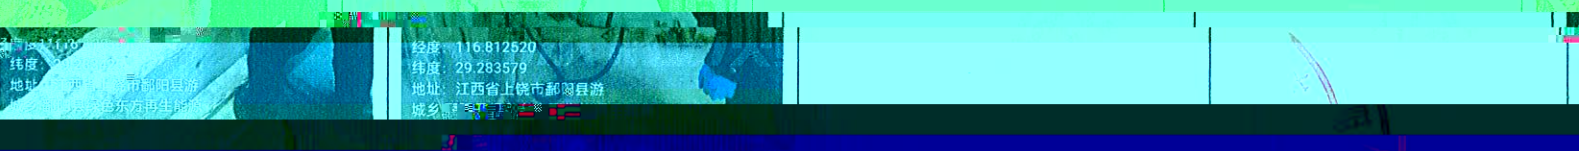
经度：116.812520
纬度：29.283579
地址：江西省上饶市鄱阳县游