WUHAN H UAZHE N
Call : 027-8796859

襄阳市高新
CO.,LTD.
Fax：027-879685

告无三级审
用章及其
告部分复制
或

方自行采
名来源负责；
同意本报告
方若对本报
公司提出，

武汉
地址：
邮编：
电话：
传真：

验室地址：
武汉市东湖
宜昌市西陵

WUHAN
Call：027-

一、

10 月

12 日

二、

| |
|---|
| |
| 垃圾 |
| 焚烧 |

三、

| |
|---|
| 监测 |
| 无组织排放 |
| 备注： |

四、

| |
|---|
| |
| 无组 |

五、

| |
|---|
| 监测 |
| 无组织排放废 |

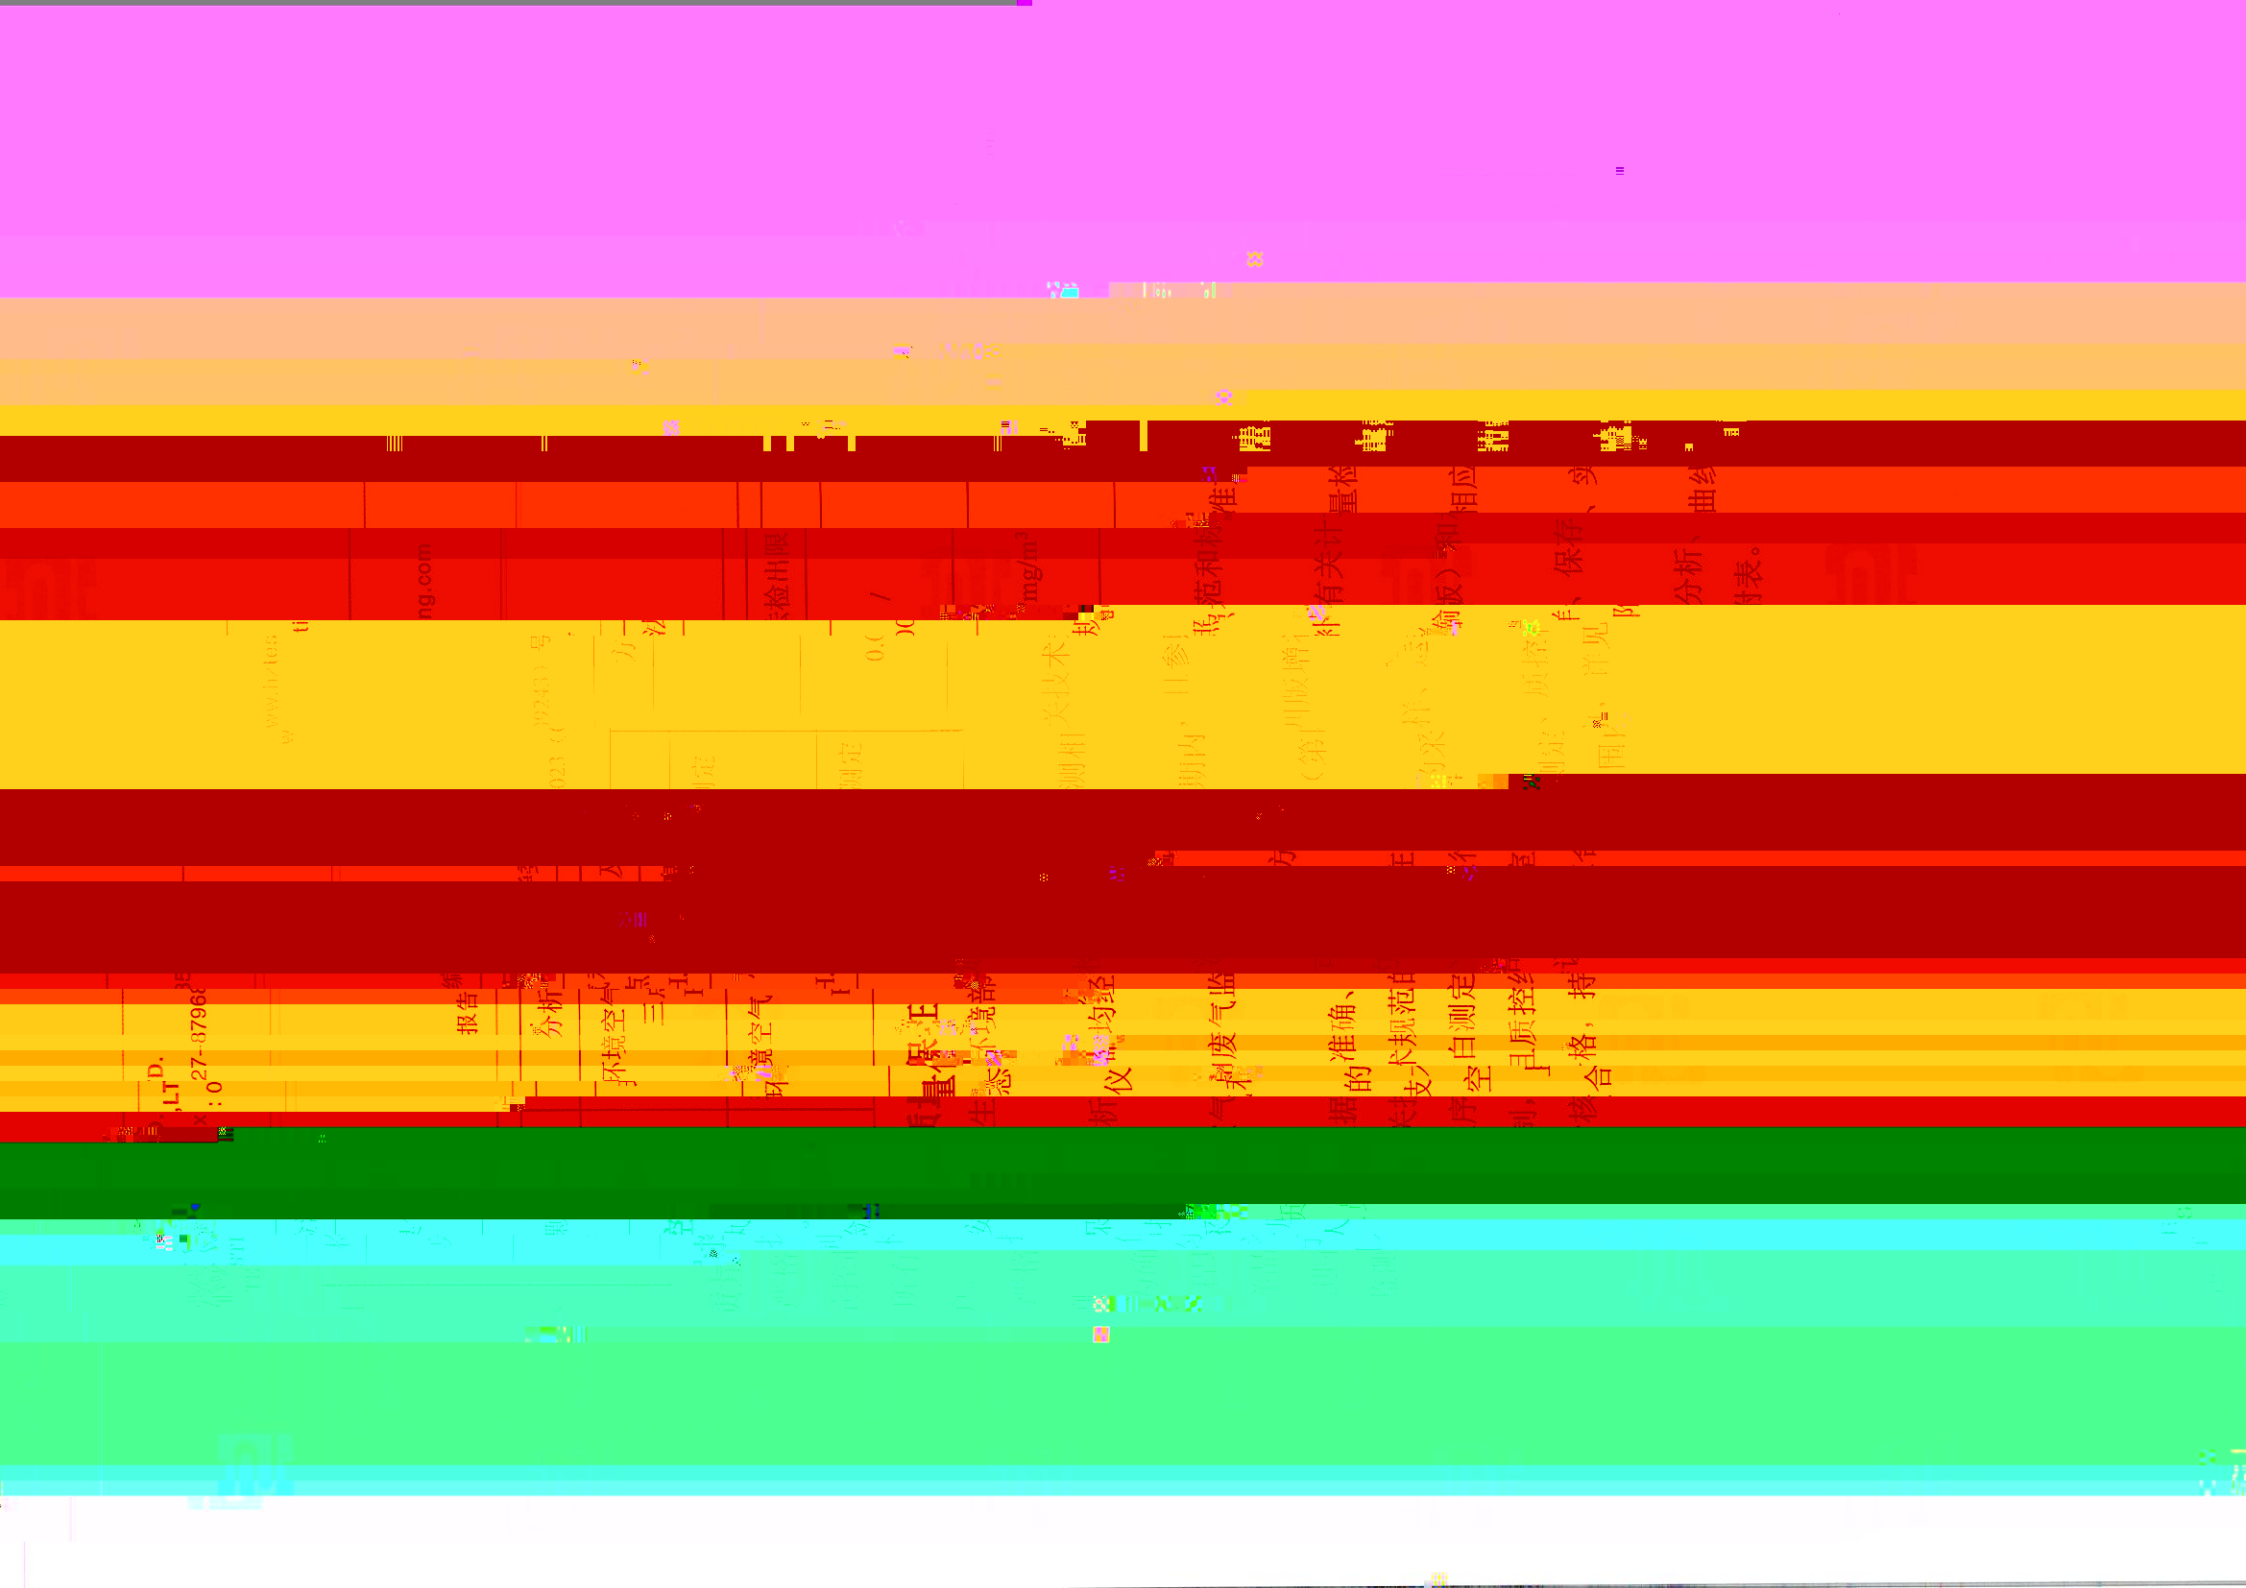

| 标准限值 |
| --- |
| 1.5 |
| 1.5 |
| 1.5 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.06 |
| 1.0 |
| 1.0 |
| 1.0 |
| 20 |
| 20 |
| 20 |

2、无组

监测

2023
10 月 12

7

: hz@hztest

4页 共7页

| 风速（m/s） |
| --- |
| 0.4 |
| 1.0 |
| 0.8 |
| 1.2 |

编制人：

日 期：

## 附表 白检测结果一览表

| 监测 | 检出限 | 液体积 | 10mL |
|---|---|---|---|
| | 为 | 吸收 | |
| | m³（当 | 采样体积为 | 60L） |
| 硫 | 检出限； | | |
| 各 | 出限。 | | |

## 品检测结果一览表

| 果 | 标准值 |
|---|---|
| /L | 1.39± .06mg/L |

## 核点复测结果一览表

| 值 | 相对误差 | 允许相对误差 |
|---|---|---|
| ug | 3.7% | ≤10% |
| ug | -4.0% | ≤10% |

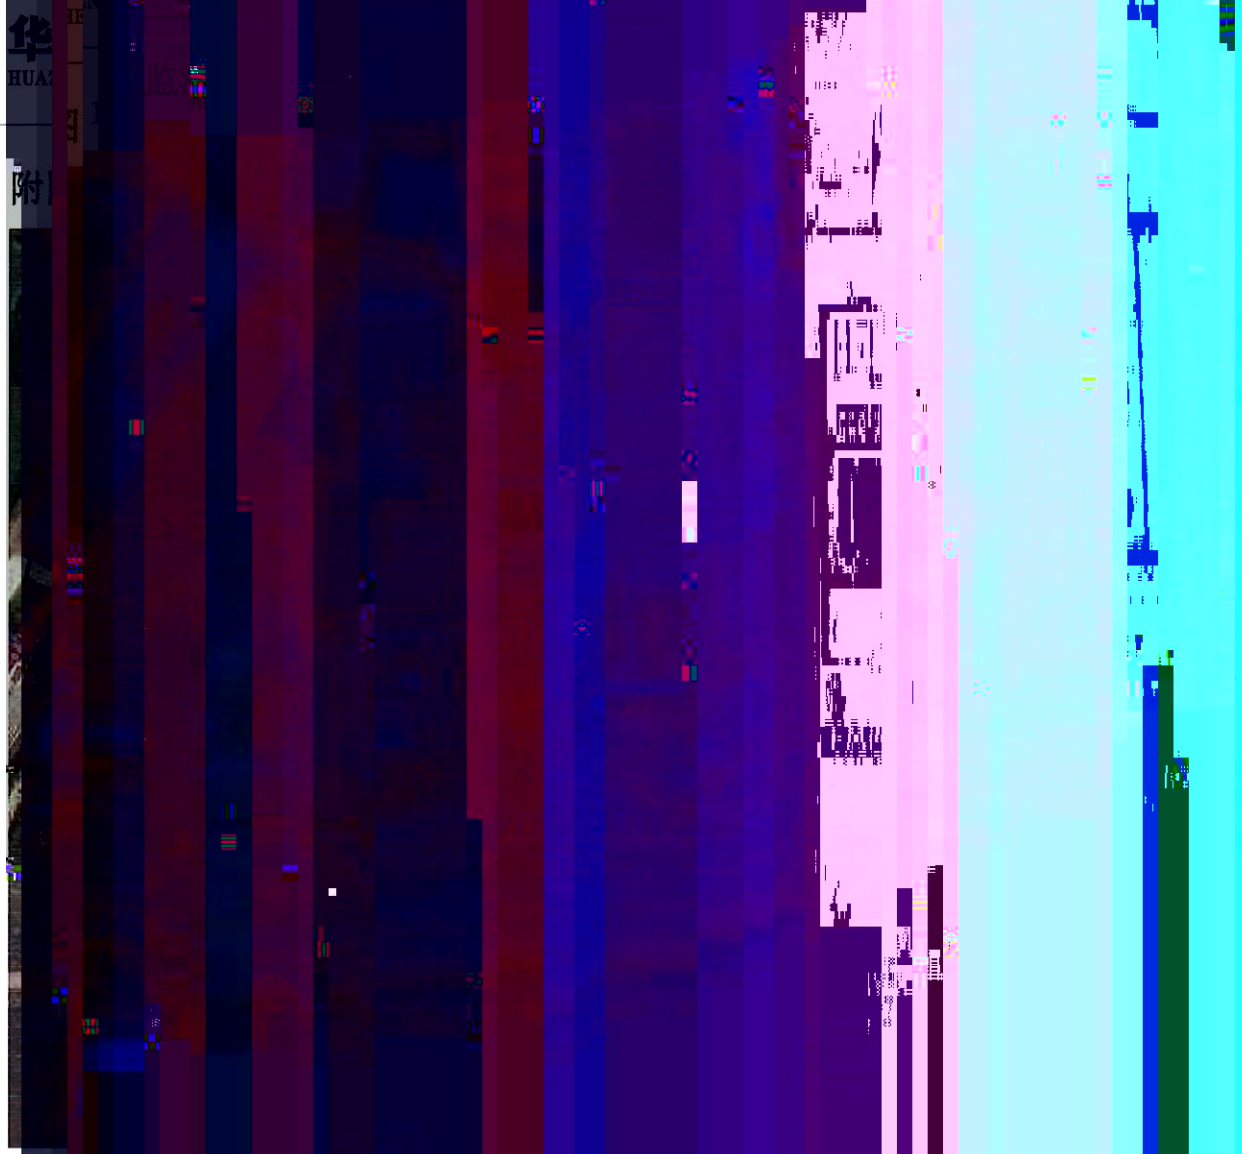

ng.com

WUHAN HU

Call：027-87

## 附图 2：现场监测

厂界上风向 1#

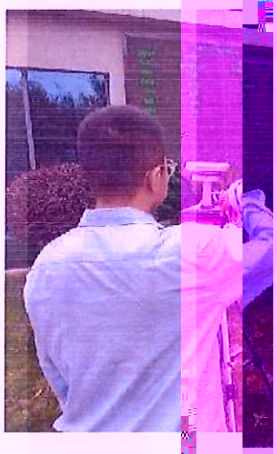

厂界下风向 3#