贝 环境检测字（2024）第 H1665 号

BYTEST
贝源检测

江西省贝源检测技术有限公司

检 测 报 告

委托单位：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

项目名称：2024 年 10 月份自行监测

[illegible]本公司不承担任何法律责任。

5、对本报告若有疑问，请向报告室查询，来函来电请注明报告编号。对检[illegible]

[illegible]

电话：[illegible]

一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的废气进行检测。

二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

单位地址：[illegible]乡

联 系 人：陈[illegible]

[illegible]

汞	[illegible]	原子荧光光度计 AFS-8530/[illegible](a)-21	0.003μg/m³
镍	（HJ 657-2013）	电感耦合等离子体质谱仪 Nexlon1000/JX-BY(a)-23	0.1μg/m³
锑			0.02μg/m³
铜			0.2μg/m³

[illegible]

四、检测人员和时间

表3 检测人员[illegible]

采样人员	[illegible]	采样时间	2024.10.08
分析人员	[illegible]	分析时间	2024.1[illegible]~2024.10.20

五、执行标准

表 4 检测项目参考标准一览表

项目类别	检测点位	检测项目	参考标准
废气	焚烧炉废气处理后排放口	汞、镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB 18485-2014
备注：参考标准由委托方提供。			

六、检测结果

表 5 废气检测结果

项目类别	有组织废气		检测类别	□送检 ☑委托抽/采样			
采样时间	2024.10.08						
[illegible]	[illegible]						
烟气参数	排放口名称	检测项目	检测频次	烟温（℃）	含湿量（%）	流速（m/s）	含氧量（%）
	焚烧炉废气处理后排放口	汞	小时均值	144.0	18.72	13.9	8.6
		镉、铊		143.1	18.20	13.1	9.1
检测结果							
			检测[illegible]	烟气量	实测浓度	折算浓度	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	mg/[illegible]
焚烧炉废[illegible]	汞		83911	1.20×10[illegible]	9.68×10[illegible]	1.0×10⁻⁵	0.05
	镉	[illegible]	79[illegible]				

[illegible]

[illegible]	[illegible]	频次	m³/h	mg/m³	mg/m³	kg/h	mg/m³
	钴		79268	6.06×10^{-5}	5.09×10^{-5}	4.8×10^{-6}	/
	锰		79268	0.0211	0.0177	1.7×10^{-3}	/

[illegible]

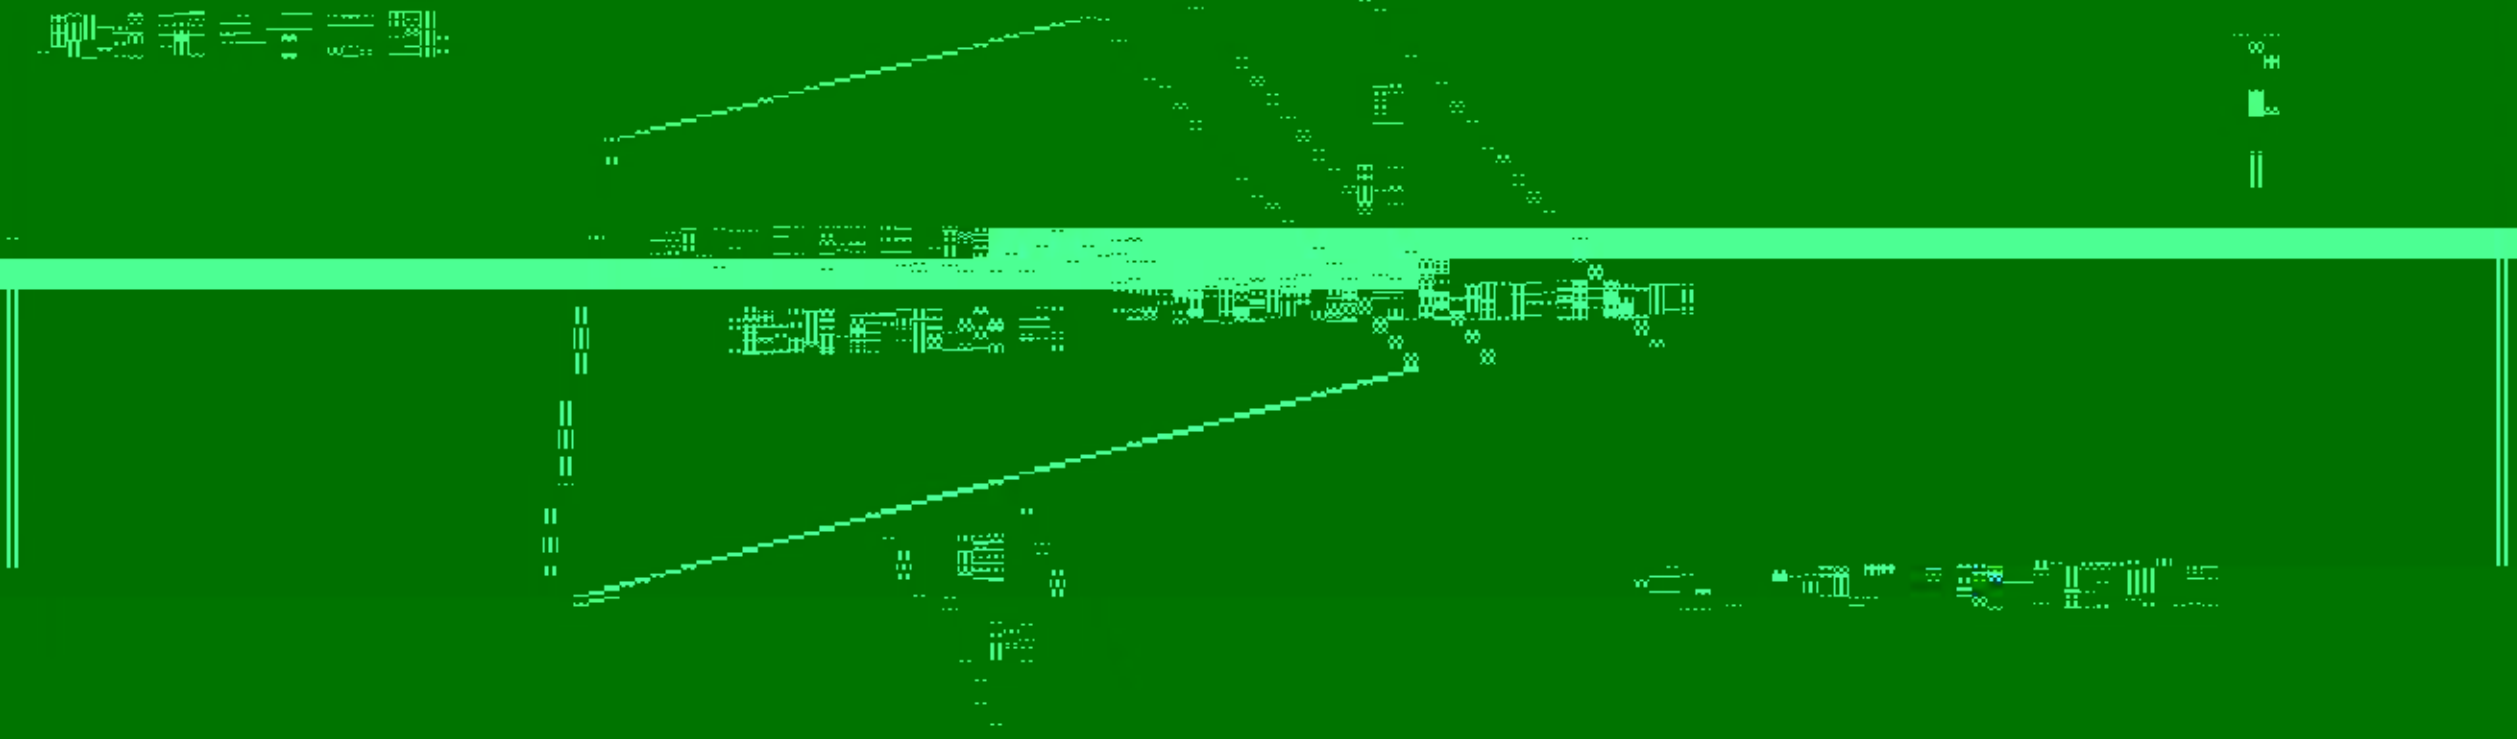

[illegible]